BZP.38.382-12……..19 Jastrzębie – Zdrój, 04.03.2019r.

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na Przebudowę pomieszczeń Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju (BZP.38.382-12.19).

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ II
ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ II Z DNIA 04.03.2019r.

W związku ze złożonymi pytaniami odnośnie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na podstawie art. 38 ust. 1, 4, 4a oraz 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), Zamawiający wyjaśnia co następuje oraz wprowadza do SIWZ następujące zmiany:

**Dotyczy Zadania 1 (Pytanie od 1-11)**

Pytanie nr 1:
Czy zadanie obejmuje wymianę parapetów wewnętrznych? Prosimy o ewentualne uzupełnienie przedmiarów.

Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy PZP wyjaśnia, zamówienie obejmuje wymienię parapetów wewnętrznych na parapety z konglomeratu.

Pytanie nr 2:
Na rzucie X piętra zapisano, że należy wyposażyć drzwi dźwigów w uszczelki ograniczające rozprzestrzenianie się dymu. Prosimy o przeanalizowanie czy możliwe jest wyposażenie „starych" drzwi dźwigów w takie uszczelki oraz o uzupełnienie przedmiarów.

Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy PZP wyjaśnia, należy wyposażyć istniejące drzwi dźwigów w uszczelki ograniczające rozprzestrzenianie się dymu.

Pytanie nr 3:
Prosimy o potwierdzenie, że okładziny kamienne ścian w okolicach wind nie podlegają rozbiórce.

Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy PZP wyjaśnia, okładziny kamienne ścian w okolicach wind nie podlegają rozbiórce.

Pytanie nr 4:
Prosimy o potwierdzenie, że naświetla obecnie znajdujące się nad drzwiami mają zostać zamurowane.

Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy PZP wyjaśnia, że naświetla obecnie znajdujące się nad drzwiami mają zostać zamurowane.

Pytanie nr 5:
Prosimy o potwierdzenie, że zadanie obejmuje też roboty budowlane/instalacyjne dot. kuchni oddziałowej na IX piętrze.

Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy PZP wyjaśnia, że zamówienie obejmuje także roboty budowlane/instalacyjne dot. kuchni oddziałowej na IX piętrze.

Pytanie nr 6:
W przedmiarze brakuje pozycji dotyczących robót budowlanych związanych z zabudową klimatyzatora: przekuć przez stropy, obudów z płyt g-k, robót malarskich itp. prosimy o uzupełnienie przedmiarów.

Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy PZP wyjaśnia, że zamówienie obejmuje zabudowę klimatyzatora: przekucia przez stropy, obudowy z płyt g-k, robót malarskich. Przedmiar jest tylko do celów poglądowych.

Pytanie nr 7:
Zgodnie z projektem nową linię instalacji sygnalizacji pożaru należy włączyć do istniejącej centrali SSP. W istniejącej centrali nie ma wolnych miejsc na kolejne pętle dozorowe. Proszę o uzupełnienie przedmiaru i projektu o nową centralę sygnalizacji pożaru.

Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy PZP wyjaśnia, że należy dostarczyć i zainstalować centralę CSP3 Polon 4900 lub równoważny i włączyć do niej linię instalacji sygnalizacji pożaru.

Pytanie nr 8:
Zgodnie z rozporządzeniem CPR nr 305/2011 w ciągach komunikacyjnych przewody instalacji elektrycznych powinny być wykonane jako bezhalogenowe w projekcie wydano przewody zwykłe. Proszę o potwierdzenie, że instalację należy wykonać zgodnie z projektem.

Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy PZP wyjaśnia, że w przedmiotowym postępowaniu w ciągach komunikacyjnych przewody instalacji elektrycznych należy wykonać zgodnie z projektem.

Pytanie nr 9:
Zgodnie z opisem instalacji niskoprądowych okablowanie pionowe należy wykonać jako połączenie kablami światłowodowymi do punktów dystrybucyjnych CPD1 i CPD2. Proszę o informację, czy można połączenie światłowodowe wykonać do szafy okablowania strukturalnego na 9 piętrze.

Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy PZP wyjaśnia, że w przedmiotowym postępowaniu można połączenie światłowodowe wykonać do szafy okablowania strukturalnego na 9 piętrze.

Pytanie nr 10:
Czy Inwestor przewiduje montaż drążków prysznicowych z zasłonami? Jeżeli tak, to prosimy o uzupełnienie przedmiaru. Czy te drążki mają być nierdzewne, czy stalowe malowane proszkowo na kolor biały?

Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy PZP wyjaśnia, że należy zamontować drążki prysznicowe ze stali nierdzewnej z zasłonkami.

Pytanie nr 11:
Czy Inwestor przewiduje montaż baterii umywalkowych i zlewozmywakowych lekarskich? Prosimy o określenie ilości.

Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy PZP wyjaśnia, że należy zamontować baterie umywalkowe i zlewozmywakowe tylko w pokojach zabiegowych. Baterie umywalkowe lekarskie 3 sztuki, baterie zlewozmywakowe lekarskie 4 sztuki.

**Dotyczy Zadania 2 (pytanie od 12-26)**

Pytanie nr 12:
Brak schematów tablic rozdzielczych
SCHEMAT IDEOWY PODROZDZIELNI TON-1/1, Rysunek nr S-03
Pytanie nr 13:
Brak schematów tablic rozdzielczych
SCHEMAT IDEOWY PODROZDZIELNI TOR-1/1, Rysunek nr S-04
Pytanie nr 14:
Brak schematów tablic rozdzielczych
SCHEMAT IDEOWY PODROZDZIELNI TSN-1/1, Rysunek nr S-05
Pytanie nr 15:
Brak schematów tablic rozdzielczych
SCHEMAT IDEOWY PODROZDZIELNI TSR-1/1, Rysunek nr S-06
Pytanie nr 16:
Brak schematów tablic rozdzielczych
SCHEMAT IDEOWY PODROZDZIELNI TON-1/1, Rysunek nr S-07
Pytanie nr 17:
Brak schematów tablic rozdzielczych
SCHEMAT IDEOWY PODROZDZIELNI TOR-2/1, Rysunek nr S-08
Pytanie nr 18:
Brak schematów tablic rozdzielczych
SCHEMAT IDEOWY PODROZDZIELNI TSN-2/1, Rysunek nr S-09
Pytanie nr 19:
Brak schematów tablic rozdzielczych
SCHEMAT IDEOWY PODROZDZIELNI TSR-2/1, Rysunek nr S-10
Pytanie nr 20:
Brak schematów tablic rozdzielczych
SCHEMAT IDEOWY PODROZDZIELNI TON-2/1, Rysunek nr S-11
Pytanie nr 21:
Brak schematów tablic rozdzielczych
SCHEMAT IDEOWY PODROZDZIELNI TK-1/1, Rysunek nr S-12
Pytanie nr 22:
Brak schematów tablic rozdzielczych
SCHEMAT IDEOWY PODROZDZIELNI TK-2/1, Rysunek nr S-13
Pytanie nr 23:
Brak schematów tablic rozdzielczych
SCHEMAT IDEOWY PODROZDZIELNI TK-2/2, Rysunek nr S-14 Proszę o uzupełnienie.
Pytanie nr 24:
Brak projektu instalacji gniazd wtyczkowych i zasilań: RZUT ROZMIESZCZENIA INSTALACJI GNIAZD - PARTER, Rysunek nr E-04
Pytanie nr 25:
Brak projektu instalacji gniazd wtyczkowych i zasilań:
RZUT ROZMIESZCZENIA INSTALACJI GNIAZD - PIĘTRO, Rysunek nr E-05
Pytanie nr 26:

Brak projektu instalacji gniazd wtyczkowych i zasilań:
RZUT ROZMIESZCZENIA INSTALACJI GNIAZD - PIWNICA, Rysunek nr E-06

Odpowiedź do pyt od 12-26:
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), wprowadza zmiany w Załączniku nr 8 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia poprzez wprowadzenie dodatkowego dokumentu „Instalacje elektryczne".

**Dotyczy Zadania 1 (pytanie od 27-29)**

Pytanie nr 27:
Proszę o potwierdzenie, że zgodnie z uwagą w kartach wyposażenia do każdej umywalki należy ująć w ofercie: lustro, dozownik mydła, dozownik płynów dezynfekcyjnych, pojemnik na ręczniki oraz wieszak na ręczniki.

Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy PZP wyjaśnia, że należy uwzględnić do każdej umywalki: lustro, dozownik mydła, dozownik płynów dezynfekcyjnych, pojemnik na ręczniki oraz wieszak na ręczniki. Powyższe należy ująć w kosztach wykonania instalacji wodno–kanalizacyjnej.

Pytanie nr 28:
Czy dodatkowo należy przyjąć w wycenie pojemniki na odpadki oraz w sanitariatach pojemniki na papier toaletowy oraz szczotkę wc?

Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy PZP wyjaśnia, że w zamówieniu należy uwzględnić w sanitariatach pojemniki na papier toaletowy oraz szczotkę wc. Powyższe należy ująć w kosztach wykonania instalacji wodno–kanalizacyjnej. Zamawiający informuje że pojemniki na odpadki nie są przedmiotem postępowania.

Pytanie nr 29:
Proszę o potwierdzenie, że wyposażenie meblowe należy wycenić zgodnie z kartami wyposażenia, a wszystkie pozostałe elementy pokazane na rysunku zabudowy meblowe, nie wchodzą w zakres zamówienia.

Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy PZP wyjaśnia że, wyposażenie meblowe należy wycenić zgodnie z kartami wyposażenia pomieszczeń – tylko zabudowa stała.

**Dotyczy Zadania 2 (Pytanie od 30-76)**

Pytanie nr 30:
Prosimy o przedstawienie pozwolenia na wycinkę drzew i krzewów w patio.

Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy PZP wyjaśnia, że pozwolenie na wycinkę drzew i krzewów zostanie przekazane Wykonawcy do zawarcia umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 31:
Pom 0.05 – klatka schodowa – opis podaje, że należy pozostawić posadzkę bez zmian czyli lastryko, natomiast na rysunkach są nowe płytki. Proszę o wyjaśnienie jakie wykończenie posadzki należy

przyjąć do oferty?

Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy PZP wyjaśnia, że w przedmiotowym postępowaniu w pomieszczeniu 0.05 - klatka schodowa, posadzka pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 32:
Pom 0.05 – klatka schodowa – czy balustrady schodowe podlegają wymianie na nowe?

Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy PZP wyjaśnia, że w przedmiotowym postępowaniu w pomieszczeniu 0.05 - klatka schodowa, balustrady nie podlegają wymianie.

Pytanie nr 33:
Pom 0.28 – klatka schodowa – czy balustrady schodowe podlegają wymianie na nowe?

Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy PZP wyjaśnia, że w pomieszczeniu 0.28 - klatka schodowa, balustrady podlegają wymianie na nowe. Balustrady wykonane ze stali nierdzewnej, wypełnienie szkło bezpieczne grubości 15 mm. Zdjęcie poglądowe „Balustrady 1”

Pytanie nr 34:
W związku z planowanymi rozbiórkami starych ścianek działowych, nowymi otworami drzwiowymi, poszerzeniami otworów drzwiowych czyli ingerencją w posadzki lastryko prosimy o rozważenie możliwości wymiany całej posadzki holu parteru i piętra na nowe płytki gresowe.

Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy PZP wyjaśnia, że nie wyraża zgody na wymianę posadzki w holu parteru i piętra. Należy przeprowadzić renowację posadzki oraz uzupełnić brakujące powierzchnie materiałem podobnym do istniejącego. Należy

również wymienić fragment posadzki przy wejściu na schody holu.

Pytanie nr 35:
Brak w projekcie i przedmiarze wycieraczek wejściowych zewnętrznych i wewnętrznych do budynku. Proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy PZP wyjaśnia, że wycieraczki systemowe należy przyjąć w drzwiach obrotowych oraz wycieraczkę wejściową w wejściu głównym (od apteki) o wymiarach 2,10 x 1,50 m.

Pytanie nr 36:
Proszę o wyjaśnienie czy istniejące okładziny schodów klatek schodowych należy skuć i wykonać nowe?
Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy PZP wyjaśnia, że zamówieni obejmuje nowe posadzki gresowe w klatce schodowej nr 0.28.

Pytanie nr 37:
Po czyjej stronie leży demontaż istniejącej zabudowy pomieszczeń, pochwyty, wieszaki, pojemniki, dozowniki, meble stałe i wolnostojące?

Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy PZP wyjaśnia, że w przedmiotowym postępowaniu demontaż istniejącej zabudowy pomieszczeń, pochwyty, wieszaki, pojemniki, dozowniki, meble stałe i wolnostojące leży po stronie Zamawiajacego.

Pytanie nr 38:
Proszę o wskazanie, w których oknach istniejących należy zamontować napowietrzaki okienne.

Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy PZP wyjaśnia, że napowietrzaki należy przyjąć we wszystkich oknach remontowanej powierzchni.

Pytanie nr 39:
Brak projektu konstrukcji stalowej dla osadzenia świetlików dachowych. Proszę o uzupełnienie dokumentacji.

Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy PZP wyjaśnia, że w przedmiotowym postępowaniu należy wykonać podparcie istniejących płyt dachowych, konstrukcji stropu konstrukcją stalową.

Pytanie nr 40:
Proszę o podanie wymagań technicznych dla świetlików dachowych (szklany czy poliwęglanowy)

Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy PZP wyjaśnia, że świetliki dachowe mają być szklane o odporności ogniowej EI30.

Pytanie nr 41:
Czy świetlik mam mieć odporność ogniową?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż odpowiedź na powyższe pytanie zawiera się w pytaniu 40.

Pytanie nr 42
Prosimy o zamieszczenie inwentaryzacji pomieszczeń labolatorium.

Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 43
Proszę o określenie zakresu prac remontowych w pomieszczeniu laboratorium.

Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy PZP wyjaśnia że, pomieszczenie laboratorium nie jest objęte pracami remontowymi. Pomieszczenie należy doprowadzić do stanu przed pracami remontowymi.

Pytanie nr 44
Proszę o wyjaśnienie czy na schodach zewnętrznych – wejście do przychodni należy skuć płytki oraz ułożyć okładziny granitowe?

Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy PZP wyjaśnia, że w przedmiotowym postępowaniu na schodach zewnętrznych należy ułożyć nowe okładziny granitowe oraz wykonać stosowne izolacje.

Pytanie nr 45
Proszę o wyjaśnienie czy na podjeździe dla niepełnosprawnych – wejście do przychodni należy skuć płytki oraz ułożyć okładziny granitowe?

Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy PZP wyjaśnia, że w przedmiotowym postępowaniu na podjeździe dla niepełnosprawnych – wejście do przychodni należy skuć płytki, wykonać stosowne izolacje i ułożyć płytki granitopodobne gresowe na kleju.

Pytanie nr 46
Proszę o wyjaśnienie czy na schodach zewnętrznych – wejście do przychodni należy zdemontować balustrady i wykonać nowe?

Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy PZP wyjaśnia, że w przedmiotowym postępowaniu na schodach zewnętrznych wejście do przychodni należy zdemontować istniejące balustrady oraz po wykonaniu nowego wykończenia zamontować je ponownie.

Pytanie nr 47
Proszę o wyjaśnienie czy na podjeździe dla niepełnosprawnych – wejście do przychodni należy zdemontować stare i wykonać nowe balustrady?

Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy PZP wyjaśnia, że na podjeździe dla niepełnosprawnych - wejście do przychodni należy zdemontować istniejące balustrady oraz po wykonaniu nowego wykończenia zamontować je ponownie.

Pytanie nr 48
Proszę o potwierdzenie że na schodach zewnętrznych – wejście od apteki należy wykonać posadzkę

granitową oraz wykonać nowe balustrady.

Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy PZP wyjaśnia, że na schodach zewnętrznych - wejście od apteki należy wykonać posadzkę granitową oraz wykonać nowe balustrady.

Pytanie nr 49
Jak należy wykończyć czołową ścianę schodów wejściowych od apteki? Obecnie są odpadające płytki.

Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy PZP wyjaśnia, że w przedmiotowym postępowaniu czołową ścianę schodów wejściowych od apteki należy skuć (stare płytki i tynk), wykonać hydroizolację oraz ułożyć płytki gres 120 x 60 cm w kolorze szarym, lub granit poler szary melanż 30 x 60 cm.

Pytanie nr 50
Informujemy, że stwierdzono zły stan schodów – wejście od apteki (konstrukcja żelbetowa). Prosimy o rozpatrzenie konieczności wykonania nowej konstrukcji żelbetowej schodów.

Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy PZP wyjaśnia, że nie wyraża zgody na wykonanie nowych schodów żelbetonowych. Należy skuć istniejące okładziny i zdemontować balustrady, wykonać konieczne naprawy konstrukcji, wykonać hydroizolację oraz nowe okładziny granitowe.

Pytanie nr 51
Proszę o przesłanie rysunków oraz wymagań nowych balustrad schodów zewnętrznych oraz wewnętrznych dostosowanych do standardów i wymagań szpitala.

Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy PZP wyjaśnia, że w przedmiotowym postępowaniu należy przyjąć balustrady ze stali nierdzewnej dostosowane do wymagań służby zdrowia. Balustrady zewnętrzne – zaprojektowano jako systemowe typ Easy Glass 3kN lub równoważny. Są to balustrady do montażu wewnątrz i na zewnątrz. Montaż podłogowy, na posadzce i boczny.

Materiał: Aluminium lub okładzina aluminiowa dająca efekt stali nierdzewnej

Wypełnienie: Szkło Grubość szkła:19 – 31,52 mm

Cechy: Odpowiedni do obiektów publicznych o dużym natężeniu ruchu ,obciążenie sił bocznych o wartości 4 kN, Okładzina ze stali nierdzewnej lub okładzina aluminiowa dająca efekt stali nierdzewnej , Zintegrowany układ odprowadzania wody. Wykończone pochwytami ze stali nierdzewnej .

Zdjęcie poglądowe „Balustrady 2”

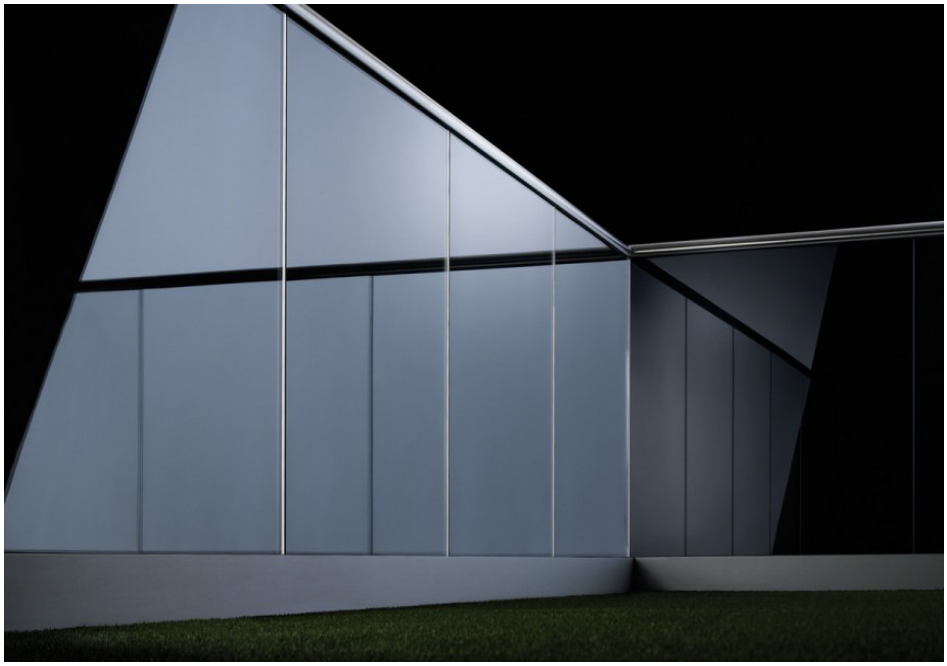

Pytanie nr 52
Czy w związku z wykonaniem nowego pokrycia dachu papą należy wycenić również wymianę obróbek blacharskich murów ogniowych ?

Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy PZP wyjaśnia, że należy przyjąć wymianę 20%obróbek blacharskich murów ogniowych.

Pytanie nr 53
Istniejąca instalacja odgromowa nie nadaje się do ponownego montażu po pokryciu dachu papą, jest skorodowana. Czy do oferty należy przyjąć demontaż starej oraz montaż nowej instalacji odgromowej?

Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy PZP wyjaśnia, że w przedmiotowym postępowaniu należy przyjąć wymianę instalacji odgromowej na przedmiotowej powierzchni.

Pytanie nr 54
Wejście do apteki – obecnie jest ścianka aluminiowa na pełną szerokość, a w projekcie drzwi stalowe pełne przeciwpożarowe. Czy Inwestor na pewno chce uzupełnić ścianę murowaną i wstawić drzwi pełne jako drzwi apteczne? Proponujemy wykonanie nowej ścianki z drzwiami o wymaganej odporności ogniowej.

Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy PZP wyjaśnia, że dla wejścia do apteki należy przyjąć ściankę aluminiową z drzwiami wejściowymi o podziale jak istniejąca. Odporność ogniowa drzwi EI30 natomiast elementów stałych EI60.

Pytanie nr 55:
Prosimy o wyjaśnienie czy fototapety widoczne na ścianach korytarza są przedmiotem postępowania?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2018r. poz. 1986), wyjaśnia, że fototapety widoczne na ścianach korytarza są przedmiotem postępowania, a ich wykonanie należy dokonać zgodnie z projektem.

Pytanie nr 56:
W związku z tym, że w przedmiarze budowlanym pod nazwą „Poradnie" i przedmiarze „Winda" dwukrotnie zaliczono 37 szt. drzwi D3.
Prosimy o wskazanie gdzie należy je zamontować lub o informację, z którego przedmiaru należy je usunąć.

Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2018r. poz. 1986), wyjaśnia, że należy zamontować 37 szt. drzwi D3 zgodnie z przedmiarem budowlanym pod nazwą „Poradnie".

Pytanie nr 57:
Brak projektu konstrukcji nowych schodów przy windzie. Proszę o uzupełnienie dokumentacji.

Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2018r. poz. 1986), wyjaśnia, że należy wycenić schody zgodnie z przedmiarem. Proponuje się wykonanie stopni blokowanych, np. brukbet terazzo lamino lub równoważny kolorze granit jasny. Zdjęcie poglądowe „Schody"

Pytanie nr 58:
Proszę o zamieszczenie wymaganej balustrady schodowej na hollu oraz podanie specyfikacji materiałowej.

Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2018r. poz. 1986), wyjaśnia, że balustradę schodową na holu należy wykonać ze szkła z pochytem ze stali nierdzewnej. Balustrada analogiczna do wskazanej na klatce schodowa nr 0.28. w odpowiedzi na pytanie 33.

Pytanie nr 59:
Czy Inwestor zdaje sobie sprawę, że podczas wymiany balustrad schody w holu zostaną bezpowrotnie uszkodzone stopnice.

Zwracamy uwagę na mocne zużycie stopni (wytarcie, pofalowana powierzchnia).

Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2018r. poz. 1986) wyjaśnia, że wraz z wymianą balustrady schodów w holu należ także dokonać okładziny schodów płytkami granitowymi

Pytanie nr 60:
Proszę o wyjaśnienie czego dotyczy poz. nr 104 (przedmiaru winda).

Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2018r. poz. 1986) wyjaśnia, że poz. 104 przedmiaru - dotyczy malowania balustrad na klatce schodowej nr 0.28. Należy uwzględnić wymianę balustrad.

Pytanie nr 61:
Proszę o wyjaśnienie czego dotyczy poz. nr 155 (przedmiaru przychodnie).

Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2018r. poz. 1986) wyjaśnia, że poz. 155 przedmiaru „Przychodnie" dotyczy wymiany balustrad w holu głównym.

Pytanie nr 62:
Proszę o potwierdzenie, że nowe nasadzenia krzewów w patio nie są przedmiotem postępowania.

Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2018r. poz. 1986) wyjaśnia, że nowe nasadzenie krzewów w patio nie jest przedmiotem niniejszego postępowania.

Pytanie nr 63:
Brak informacji o obsianiu trawą powierzchni patio.

Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2018r. poz. 1986) wyjaśnia, że powierzchnię patio należy wyrównać, dokonać jej humusacji i obsiać trawą.

Pytanie nr 64:
Proszę o potwierdzenie, że w patio nie planuje się wykonania żadnych powierzchni utwardzonych (poza wąskim utwardzeniem przy wyjściu z windy).

Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2018r. poz. 1986) wyjaśnia, że w patio nie przewiduje się wykonania żadnych powierzchni utwardzonych, za wyjątkiem wąskiego utwardzenia przy wyjściu z windy, widocznego na rzucie.

Pytanie nr 65:
Czy szachty instalacyjne należy obudować do EI60? Proszę o podanie które.

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2018r. poz. 1986) wyjaśnia, że należy obudować wszystkie szachty instalacyjne do odporności ogniowej EI/REI120.

Pytanie nr 66:
Czy przewiduje się montaż drzwiczek rewizyjnych EI60 do szachtów instalacyjnych. Proszę o podanie ile i gdzie.

Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2018r. poz. 1986) wyjaśnia, że należy zamontować 5 szt. drzwiczek rewizyjnych o odporności ogniowej EI60 w szachtach instalacyjnych. Ponadto, zawory szachtów będą montowane w piwnicy.

Pytanie nr 67:
Proszę o wyjaśnienie zapisu – opis techn str 37 „w korytarzu głównym na ścianie i przy windach płytki granitowe – poler". Proszę o dokładne wskazanie, gdzie i ile płytek należy ująć w ofercie.

Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2018r. poz. 1986) wyjaśnia, że okładzinę należy przyjąć na ścianie wejścia do nowej windy na parterze i piętrze oraz słupie parteru. Minimalne wymiary płytki 60 x 30 cm.

Pytanie nr 68:
Jakie ościeżnice należy przyjąć metalowe regulowane czy kątowe?

Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2018r. poz. 1986) wyjaśnia, że należy przyjąć ościeżnice metalowe regulowane.

Pytanie nr 69:
Brak w projekcie zadaszenia nad wejściem do nowej windy. Proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2018r. poz. 1986) wyjaśnia, że zadaszenie nad wejściem do nowej windy winno być wykonane ze szkła na profilach aluminiowych. Zdjęcie poglądowe „ Zadaszenie"

Pytanie nr 70:
Projekt przewiduje wykładziny kauczukowe. Czy Inwestor dopuszcza zastosowanie wykładzin PVC homogenicznych np. Primo Premium, tak jak w nowo wyremontowanych częściach szpitala.

Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2018r. poz. 1986) wyjaśnia, że dopuszcza zamiane wykladzin kauczukowych na wykładziny PVC homogeniczne np. Primo Premium lub równoważny o kolorystyce zgodnej z projektem.

Pytanie nr 71:
Projekt przewiduje okładziny ścian tapetami Vescom. Czy Inwestor dopuszcza rozwiązanie zastępcze – malowanie ścian farbami szorowalnymi, tak jak w nowo wyremontowanych częściach szpitala.

Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2018r. poz. 1986) wyjaśnia, że okładzinę tapetą Vescom należy zastosować w obszarze:
- komunikacja;
- poczekalnia;
- hol.
W przypadku gabinetów zabiegowych poradni chirurgii ogólnej oraz urazowo – ortopedycznej należy zastosować okładzinę ścienną o grubości 0,9 mm. W przypadku pozostałych pomieszczeń dopuszczalne jest zastosowanie farb szorowalnych.

Pytanie nr 72:
Projekt przewiduje Drzwi Enduro. Czy Inwestor dopuszcza zastosowanie drzwi okleinowanych HPL z panelem dolnym i górnym ze stali nierdzewnej, tak jak w nowo wyremontowanych częściach szpitala.

Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2018r. poz. 1986) wyjaśnia, że dopuszcza zastosowanie drzwi okleinowych HPL z panelem dolnym i górnym ze stali nierdzewnej np. drzwi CPL 07 PORTA lub równoważne.

Pytanie nr 73:
Projekt przewiduje nowe parapety granitowe. Czy Inwestor dopuszcza zastosowanie parapetów z konglomeratów granitowych, tak jak w nowo wyremontowanych częściach szpitala.

Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2018r. poz. 1986) wyjaśnia, że dopuszcza zastosowanie parapetów z konglomeratów granitowych.

Pytanie nr 74:
Proszę o zestawienie wymaganych tablic informacyjnych określających nazwy działów i pomieszczeń oraz podanie ich specyfikacji materiałowej.

Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2018r. poz. 1986) wyjaśnia, że tabliczki informacyjne mają być montowane obok każdych drzwi, tj. „tablice informacyjne kierunkowe" – 7 szt. oraz tablice „Zespół Poradni Specjalistycznych" – 2 szt.

Pytanie nr 75:
W rozdzielni głównej szpitala w sekcji obwodów podstawowych i rezerwowanych brak jest wolnych odpływów do podłączenia projektowanych WLZ. Prosimy o aktualizację projektu.

Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2018r. poz. 1986) wyjaśnia, że projekt został zaktualizowany. Ponadto, odpowiedź na powyższe pytanie znajduje się pytaniach od 12 do 26.

Pytanie nr 76:
Czy projekty wykonawcze systemu sygnalizacji pożaru oraz oświetlenia awaryjnego zostały zatwierdzone prze rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych?

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2018r. poz. 1986) wyjaśnia, że projekt budowlany systemu sygnalizacji pożaru oraz oświetlenia awaryjnego został zatwierdzony przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

**Dotyczy zadania 2 (pytanie od 77-79)**

Pytanie nr 77:
Proszę o potwierdzenie, że należy wycenić tylko wyposażenie wskazane w kartach pomieszczeń (załącznik wyposażenie-ceny).

Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2018r. poz. 1986), wyjaśnia, że do oferty należy wycenić tylko wyposażenie ujęte w karcie wyposażenia pomieszczeń – tylko zabudowa stała.

Pytanie nr 78:
Proszę o załączenie rysunków bądź zestawienia wyposażenia meblowego pomieszczeń wskazanych w kartach wyposażenia.

Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 wyżej cytowanej ustawy PZP wprowadza zmiany w Załączniku nr 8 do SIWZ, „Parametry mebli" oraz zdjęcie poglądowe „meble" zawarte w dokumencie „Informacje dodatkowe do załącznika nr 8 SIWZ" , które stanowią załącznik do niniejszego pisma. W dokumentach tym zostało wyjaśnione powyższe oraz rys 43 – Zabudowa meblowa stała dla Zadania 2.

Pytanie nr 79:
Czy zamawiający dopuszcza na zabudowach dolnych blaty typu postforming gr.38mm, takich jak w obecnie wyremontowanych pomieszczeniach szpitala.

Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2018r. poz. 1986), wyjaśnia, że dopuszcza na zabudowach dolnych blaty typu postforming o grubości 38mm.

Dotyczy SIWZ i Wzoru umowy

Pytanie nr 80
Ustalając ryczałtową formę wynagrodzenia Zamawiający przerzucił na Wykonawcę wszystkie konsekwencje związane z prawidłowym oszacowaniem wartości robót. Zwracamy uwagę, że nie zawsze jest możliwe przewidzenie wszystkich okoliczności mogących mieć wpływ na realizację przedmiotowej inwestycji, zatem prosimy o uwzględnienie w treści Umowy możliwości:

a) uzyskania przez Wykonawcę dodatkowego wynagrodzenia, w przypadku konieczności wykonania zwiększonego zakresu robót,
b) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przez Zamawiającego zakresu zamówienia oraz w przypadku zmiany rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby nie wykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy,
c) zmiany wynagrodzenia w przypadku wprowadzenia (na wniosek Zamawiającego) istotnych zmian w dokumentacji projektowej,
d) aktualizacji wynagrodzenia, jeżeli w trakcie realizacji robót wystąpi znaczna zmiana cen rynkowych.

Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 81. Dotyczy SIWZ i Wzoru umowy.
Zamawiający wymaga wykonania przedmiotu zamówienia w terminie do 30.11.2019 r. (zadanie 1) oraz do 30.09.2020 r. (zadanie 2). Prosimy o potwierdzenie, że powyższe terminy ulegną odpowiedniemu przesunięciu w przypadkach, gdy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy ich dotrzymanie nie było możliwe (np. z powodu dokonania istotnych zmian w dokumentacji projektowej, w przypadku zaistnienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji warunków terenowych, w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót zgodnie z technologią, w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych, zamiennych, itp.).

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 82. Dotyczy SIWZ i Wzoru umowy.
Prosimy również o potwierdzenie, że powyższy termin ulegnie przesunięciu również w przypadku przedłużającego się postępowania przetargowego.

Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 83. Dotyczy SIWZ i Wzoru umowy.
Z uwagi na wartość przedmiotowego zamówienia prosimy o obniżenie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy do 5 % wartości wynagrodzenia.

Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) wprowadza zmiany do:
- Rozdziału 15 SIWZ, polegające na zmianie pkt. 15.1. z:

*15.1. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 10% ceny brutto podanej w ofercie.*

na:

*15.1. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 5% ceny brutto podanej w ofercie.*

- Wzoru umowy, który stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ, a mianowicie zmienia treść §15 ust. 1 z:

*„15.*
*1. Gwarancją zgodnego z umową wykonania przedmiotu umowy oraz pokrycia roszczeń w ramach rękojmi i gwarancji jest zabezpieczenie wniesione przez Wykonawcę w wysokości 10% umownej wartości robót (wraz z VAT) tj. w wysokości : ……zł wniesione w formie ……..*

*na:*

*„15.*
*1. Gwarancją zgodnego z umową wykonania przedmiotu umowy oraz pokrycia roszczeń w ramach rękojmi i gwarancji jest zabezpieczenie wniesione przez Wykonawcę w wysokości 5% umownej wartości robót (wraz z VAT) tj. w wysokości : ……zł wniesione w formie ……..”*

Pytanie 84. Dotyczy Wzoru umowy.
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom wraz ze wskazaniem firm podwykonawców. Z uwagi na zmieniającą się sytuację na rynku usług budowlanych prosimy o potwierdzenie, że na etapie realizacji robót Zamawiający dopuszcza zmianę wskazanych w ofercie podwykonawców, jak również że dopuszcza powierzenie podwykonawcom innych zakresów robót niż wskazane w ofercie jw.

Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy PZP wyjaśnia, że zgodnie z pkt. 16.1 SIWZ:
„16.1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert, w których wykonawca będzie powierzał wykonanie części zamówienia podwykonawcom, jednocześnie żądając wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. Zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do SIWZ.”
Dlatego też, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) wprowadza zmiany w Formularzu Oferty, który stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ, polegające na zmianie oświadczenia zawartego w pkt. C. 14), z:

C. OŚWIADCZENIA

14) Nie zamierzam(y) powierzać żadnej części niniejszego zamówienia podwykonawcom/ następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom*****

| Firma podwykonawcy | Wskazanie części zamówienia |
|---|---|
| | |

***** niepotrzebne skreślić

na:

C. OŚWIADCZENIA

14.) Nie zamierzam(y) powierzać żadnej części niniejszego zamówienia podwykonawcom/ następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom*****:

| Wskazanie części zamówienia |
|---|
| |

***** niepotrzebne skreślić

Ponadto, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 Ustawy Pzp potwierdza, że dopuszcza powierzenie podwykonawcom innych zakresów robót niż wskazane w ofercie, pod warunkiem przestrzegania zapisów określonych w §9 Wzoru umowy, który stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

Pytanie 85. Dotyczy Wzoru umowy.
Wykonawca podpisując umowę oświadcza, że zdobył wszelkie konieczne informacje do prawidłowego przygotowania oferty i prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w tym dokonał wizji lokalnej terenu i budynku, a także zapoznał się z istniejącym stanem faktycznym oraz treścią zawartą w dokumentacji i nie wnosi w tym zakresie żadnych zastrzeżeń. Prosimy o ograniczenie ww. oświadczenia do zakresów, z jakimi mógł się zapoznać Wykonawca działający z należytą starannością.

Odpowiedź:
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) wprowadza zmiany we Wzorze umowy, który stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ, polegające na zmianie §3 ust. 1. z:
„§3
1. Wykonawca oświadcza, że zdobył wszelkie informacje konieczne do prawidłowego przygotowania oferty i prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w tym dokonał wizji lokalnej terenu i budynku, a także zapoznał się z istniejącym stanem faktycznym oraz z treścią zawartą w dokumentacji projektowej i nie wnosi do nich jakichkolwiek zastrzeżeń.

na:
„§3
1. Wykonawca oświadcza, że zdobył wszelkie informacje konieczne do prawidłowego przygotowania oferty i prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, a także zapoznał się

z treścią zawartą w dokumentacji projektowej i nie wnosi do nich jakichkolwiek zastrzeżeń."

Pytanie 86. Dotyczy SIWZ i Wzoru umowy.
Jednocześnie prosimy o wykreślenie zapisu o zrzeczeniu się Wykonawcy wobec Zamawiającego wszelkich roszczeń z tytułu pomyłek, niedokładności, sprzeczności, rozbieżności oraz braków w dokumentacji.

Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 87. Dotyczy Wzoru umowy.
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uznaje za spełnienie obowiązku stałej obecności na budowie kierownika budowy również obecność zastępcy ww. kierownika.

Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy PZP wyjaśnia, że Zamawiający uzna za spełnienie obowiązku stałej obecności na budowie kierownika budowy również obecność zastępcy ww. kierownika pod warunkiem, że osoba ta będzie posiadała kwalifikacje zawodowe, uprawnienia i doświadczenie co najmniej równe określonym przez Wykonawcę w ofercie. Ponadto Zamawiający wyjaśnia, że w §6 ust. 11 Wzoru umowy, Zamawiający przewidział możliwość zmiany osób wskazanych w wykazie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia wykazanych w ofercie Wykonawcy.

Pytanie 88. Dotyczy Wzoru umowy.
Prosimy o orientacyjne określenie miejsca wywozu materiałów z rozbiórki, które przeznaczone są do odzysku.

Odpowiedź:
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) wprowadza zmiany we Wzorze umowy, który stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ, polegające na zmianie treści §16 ust. 7. i 8.. o z:
*„§16.*
*7. Materiały budowlane, odzyskane w trakcie prowadzonych robót rozbiórkowych, po oczyszczeniu należy odwieźć za pokwitowaniem ilości i asortymentu w miejsce wskazane przez Zamawiającego.*
*8.Odzyski materiałów i surowców, nadające się do ponownego użytku (wskazane przez Inspektora nadzoru) stanowią własność Zamawiającego i po oczyszczeniu Wykonawca przewiezie je, za pokwitowaniem ilości i asortymentu, do magazynu Zamawiającego, lub na inne miejsce wskazane przez Zamawiającego."*
na:
*§16*
*7. Materiały budowlane (złom), odzyskane w trakcie prowadzonych robót rozbiórkowych, po oczyszczeniu należy odwieźć za pokwitowaniem ilości i asortymentu w miejsce wskazane przez Zamawiającego, oddalone od siedziby Zamawiającego maksymalnie do 5 km.*
*8. Odzyski materiałów i surowców (złom), nadające się do ponownego użytku (wskazane przez Inspektora nadzoru) stanowią własność Zamawiającego i po oczyszczeniu Wykonawca przewiezie je, za pokwitowaniem ilości i asortymentu, do magazynu Zamawiającego, lub na inne miejsce wskazane przez Zamawiającego, oddalone od siedziby Zamawiającego maksymalnie do 5 km."*

Pytanie 89. Dotyczy Wzoru umowy.
Prosimy o określenie, w jakim czasie Zamawiający zakończy czynności odbiorowe w zakresie poszczególnych odbiorów częściowych i odbioru końcowego.

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy PZP wyjaśnia, że nie określa czasu zakończenia czynności odbiorowych. Zamawiający dokona odbioru niezwłocznie po zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości do odbioru. Czas ten jest uzależniony od zakresu odbioru, stwierdzonych ewentualnych wad i usterek, dostarczenia i sprawdzenia stosownych dokumentów wymaganych od Wykonawcy.

Pytanie 90. Dotyczy Wzoru umowy.
Prosimy o umożliwienie fakturowania w okresach miesięcznych.

Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 91. Dotyczy Wzoru umowy.
Prosimy o wprowadzenie do umowy postanowienia, wg którego Zamawiający byłby zobowiązany przed odstąpieniem od umowy do uprzedniego wezwania Wykonawcy do zaprzestania naruszeń/ dopełnienia obowiązków wynikających z umowy, pod rygorem odstąpienia od umowy.

Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 92. Dotyczy Wzoru umowy.
Zamawiający ustalił szeroki katalog kar umownych:

- za dokonanie jakiejkolwiek czynności mającej na celu zmianę wierzyciela – 5 % wynagrodzenia brutto,
- za opóźnienie w terminie przejęcia terenu budowy, rozpoczęcia robót, przystąpienia do realizacji umowy, w wykonaniu przedmiotu umowy – 0,5 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia,
- za opóźnienie w przystąpieniu do usunięcia wad oraz za opóźnienie w ich usunięciu - 0,5 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia.

Prosimy o obniżenie ww. kar do 0,1 % wynagrodzenia.

Odpowiedź:
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) wprowadza zmiany we Wzorze umowy, który stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ, polegające na zmianie §12 ust. 1. pkt. 1) i 2) z:

*„§12*

*1.1) za opóźnienie w terminie przejęcia terenu budowy, rozpoczęcia robót, przystąpienia do realizacji umowy, w terminie końcowym wykonania umowy, karą umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 10 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia;*

*2) za opóźnienie w przystąpieniu do usunięcia wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji/rękojmi oraz w ich usunięciu – karą umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia względem umówionego terminu;"*

*na:*

*„§12*

*1.1) za opóźnienie w terminie przejęcia terenu budowy, rozpoczęcia robót, przystąpienia do realizacji umowy, w terminie końcowym wykonania umowy, karą umowną w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 10 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia;*

*2) za opóźnienie w przystąpieniu do usunięcia wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji/rękojmi oraz w ich usunięciu – karą umowną w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia względem umówionego terminu;"*

Pytanie 93. Dotyczy Wzoru umowy.

Jednocześnie prosimy o rezygnację z kary za przystąpienie do usuwania wad w przypadku, gdy usunięcie wady nastąpi w terminie wymaganym przez Zamawiającego.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że odpowiedź na powyższe pytanie zawiera się w odpowiedzi na pytanie 98.

Pytanie 94. Dotyczy Wzoru umowy.
Zamawiający ustalił karę za istnienie wad w przedmiocie umowy nie kwalifikowanych do usunięcia – 5 % wynagrodzenia brutto. Z uwagi na rażącą wysokość ww. kary (istniejąca wad może być nieistotna i może w żaden sposób nie wpływać na korzystanie z wykonanego przedmiotu umowy) prosimy o jej obniżenie do np. 5 000,00 zł.

Odpowiedź:
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) wprowadza zmiany we Wzorze umowy, który stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ, polegające na zmianie §12 ust. 1. pkt. 3) z:
*„§12*
*1. 3) z tytułu istnienia wad w przedmiocie odbioru, które nie kwalifikują się do usunięcia – karą umowną w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 10 ust. 1 niniejszej umowy.”*
*na:*
*„§12*
*1. 3) z tytułu istnienia wad w przedmiocie odbioru, które nie kwalifikują się do usunięcia – karą umowną w wysokości:*
- *5 % wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 10 ust. 1 niniejszej umowy, w przypadku gdy wada jest istotna i wpływa na korzystanie z wykonanego przedmiotu umowy,*
- *5 000,00 zł, w przypadku gdy wada nie jest istotna i w żaden sposób nie wpływa na korzystanie z przedmiotu umowy.”*

Pytanie 95. Dotyczy Wzoru umowy.
Zamawiający zastrzegł sobie prawo nałożenia na Wykonawcę kary z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia – prosimy o wprowadzenie analogicznego uregulowania dla Wykonawcy, gdy do odstąpienia od umowy dochodzi z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający.

Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 96. Dotyczy Wzoru umowy.
Zamawiający ustalił katalog kar umownych, jakie może naliczać Wykonawcy, jednocześnie Wykonawca nie ma takiego uprawnienia względem Zamawiającego gdy Zamawiający nie dopełnia swoich obowiązków wynikających z umowy – nie dokonuje w terminie przekazania placu budowy, nie dokonuje w terminie czynności odbiorowych, nie dokonuje w terminie płatności faktur. Prosimy o wprowadzenie ww. uregulowania do umowy.

Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 97. Dotyczy Wzoru umowy.
Z uwagi na wysokość zastrzeżonej kary umownej z tytułu braku zmiany terminu płatności w umowach z podwykonawcami (1 % wynagrodzenia brutto za każdy przypadek) prosimy o jej stosowne obniżenie.

Odpowiedź:
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(tekst jednolity - Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) wprowadza zmiany we Wzorze umowy, który stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ, polegające na zmianie §12 ust. 1. pkt. 7) z:

*„§12*

*1. 7) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – karą umowną w wysokości 1% wartości niezapłaconej faktury należnej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za każdy dzień opóźnienia."*

na:

*„§12*

*1. 7) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – karą umowną w wysokości 0,1% wartości niezapłaconej faktury należnej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za każdy dzień opóźnienia."*

Pytanie 98. Dotyczy Wzoru umowy.

Prosimy o wprowadzenie do umowy postanowienia, wg którego Zamawiający byłby zobowiązany przed obciążeniem Wykonawcy jakimikolwiek karami umownymi do uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawcy do zaprzestania naruszeń/ dopełnienia obowiązków wynikających z umowy (pod rygorem obciążenia karami jw.).

Odpowiedź:

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) wprowadza zmiany we Wzorze umowy, który stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ, polegające na wprowadzeniu §12 ust. 5. i 6. o treści:

„§12

5. W przypadkach, gdy Wykonawca nie wykonuje Umowy lub nienależycie wykonuje Umowę, w szczególności nie stosuje się do uwag Zamawiającego lub narusza inne postanowienia Umowy, Zamawiający przed obciążeniem Wykonawcy karami umownymi, o których mowa w niniejszej umowie, zobowiązany jest do pisemnego wezwania Wykonawcy do zaniechania przez Wykonawcę naruszeń postanowień umowy i usunięcia ewentualnych skutków naruszeń.
6. W przypadku, gdy po upływie 7 dni od wezwania przez Zamawiającego do zaniechania przez Wykonawcę naruszeń postanowień Umowy i usunięcia ewentualnych skutków naruszeń, Wykonawca nie zastosuje się do wezwania, Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karami umownymi, o których mowa w niniejszej umowie."

Pytanie 99. Dotyczy Wzoru umowy.

Prosimy o wprowadzenie limitu naliczania kar umownych, np. 10 % wartości wynagrodzenia.

Odpowiedź:

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) wprowadza zmiany we Wzorze umowy, który stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ, polegające na wprowadzeniu §12 ust. 4 o treści:

*„§12*

*4. Łączna wysokość kar umownych należnych Zamawiającemu nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy, określonego w §10 ust.1 umowy."*

Pytanie 100. Dotyczy pkt. 3.11 SIWZ

W związku z faktem, iż Zamawiający dopuszcza w SIWZ użycie materiałów i urządzeń równoważnych, w stosunku do materiałów i urządzeń wskazanych w projekcie budowlanym, prosimy o potwierdzenie, że jako równoważne Zamawiający dopuszcza użycie materiałów i urządzeń, które będą posiadały parametry rozwiązań projektowych jednak nie muszą one spełniać tych cech rozwiązań projektowych które są nieistotne dla zasadniczej ich funkcji.

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy PZP wyjaśnia, że

potwierdza powyższe.
Ponadto, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) wprowadza zmiany do Rozdziału 3 SIWZ, polegające na wprowadzeniu pkt. 3.11.1. o treści:

3.11.1 Zamawiający dopuszcza użycie materiałów i urządzeń, któ̈re będą posiadały parametry rozwiązań projektowych jednak nie muszą one spełniać tych cech rozwiązań projektowych, które są nieistotne dla zasadniczej ich funkcji."

Pytanie 101. Dotyczy pkt. 3.11 SIWZ
W związku z faktem, iż Zamawiający w SIWZ dopuszcza użycie materiałów i urządzeń równoważnych, m.in. w stosunku do wskazanych w projekcie budowlanym materiałów i urządzeń dla których podano nazwę producenta wraz z bardzo szczegółowymi danymi technicznymi osiągalnymi jedynie dla produktu wskazanego producenta, nie podając przy tym żadnych kryteriów oceny równoważności dla tychże materiałów i urządzeń do czego Zamawiający jest zobowiązany dla zachowania w postępowaniu zasad uczciwej konkurencji – prosimy o potwierdzenie, że za równoważne Zamawiający dopuszcza użycie materiałów i urządzeń posiadających parametry tożsame z głównymi parametrami materiałów i urządzeń opisanych w projekcie, które to parametry są konieczne dla zapewnienia zasadniczej funkcji przewidzianej dla danego materiału lub urządzenia.

Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy PZP wyjaśnia, że potwierdza powyższe.
Ponadto, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) wprowadza zmiany do Rozdziału 3 SIWZ, polegające na wprowadzeniu pkt. 3.11.2. o treści:

*3.11.2 „Zamawiający dopuszcza użycie materiałów i urządzeń posiadających parametry tożsame z głównymi parametrami materiałów i urządzeń opisanych w dokumentacji przetargowej, które to parametry są konieczne dla zapewnienia zasadniczej funkcji przewidzianej dla danego materiału lub urządzenia".*

Pytanie 102. Dotyczy Wzoru umowy.
Prosimy o potwierdzenie, że w okresie gwarancji obowiązek wymiany niezbędnych materiałów eksploatacyjnych (których wymiana wynika z naturalnego zużycia, a nie z istnienia w nich wad) będzie obowiązkiem (i kosztem) Zamawiającego.

Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy PZP wyjaśnia, że potwierdza powyższe.
Ponadto, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) wprowadza zmiany we Wzorze umowy, który stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ, polegające na wprowadzeniu §13 ust. 12 o treści:
*„§13*
*12. Udzielona przez Wykonawcę gwarancja nie obejmuje materiałów eksploatacyjnych, których konieczność wymiany wynikać będzie z naturalnego zużycia, a nie z istnienia wad."*

**Dotyczy Zadania 1 (Pytanie 103)**

Pytanie 103.
Projekt przewiduje drzwi akustyczne min 27 dB, zalecane 32 dB. Czy Inwestor dopuszcza zastosowanie drzwi okleinowanych HPL z panelem dolnym i górnym ze stali nierdzewnej, tak jak w nowo wyremontowanych częściach szpitala?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2018r. poz. 1986) wyjaśnia, że Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie drzwi okleinowych HPL z panelem dolnym i górnym ze stali nierdzewnej tak jak w nowo wyremontowanych częściach szpitala np. drzwi CPL 07 PORTA lub równoważne.

**Dotyczy Zadania 2 (Pytanie od 104-108)**

Pytanie nr 104.
W projekcie opisane są oprawy oświetleniowe wyposażone w sensor typu OPTICOM, pozwalający na utrzymanie stałego poziomu natężenia oświetlenia. Czy Inwestor wymaga zastosowania opraw z takim sensorem?

Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy PZP wyjaśnia, że w przedmiotowym postępowaniu nie wymaga zastosowania opraw z sensorem typu OPTICOM.

Pytanie nr 105
Wszystkie urządzenia aktywne muszą mieć możliwość integracji i centralnego zarządzania w ramach istniejącej infrastruktury w budynku. Proszę o potwierdzenie że należy wycenić zgodnie z projektem przełączniki typ D-Link DGS-1510-28P.

Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy PZP wyjaśnia, że w przedmiotowym postępowaniu należy zastosować rozwiązania, które pozwalają na pełną możliwość integracji i centralnego zarządzania istniejącej infrastruktury w budynku. Aktualna infrastruktura oparta jest na urządzeniach: Huawei S5700-52X-LI-AC, S5720-52P-PWR-LI-AC, Huawei S5700-10P-PWR-LI-AC, Huawei AC6605.

Pytanie nr 106.
W projekcie instalacji teletechnicznych wydano zestawy zasilania punktów WiFi. Proszę o informację czy w zakresie jest również dostawa urządzeń typu access point czy tylko przygotowanie gniazd?

Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy PZP wyjaśnia, że zamówieni obejmuje dostawę urządzeń typu access point umożliwiających pełną integrację i centralne zarządzanie infrastrukturą w budynku. Aktualnie używane Access Pointy to Huawei AP6010DN-AGN oraz kontroler WIFI Huawei AC6605.

Pytanie nr 107
Projekt przewiduje drzwi karuzelowe we wejściach głównych. Prosimy o rozważenie zamiany drzwi na drzwi rozsuwne automatyczne.

Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy PZP wyjaśnia, że w przedmiotowym postępowaniu dopuszcza drzwi przesuwne po dwie sztuki dla każdego wejścia.

Pytanie nr 108 Dotyczy załącznika nr 8 do SIWZ.
W odpowiedzi na pytanie nr 4 z dn. 25.02.2019r. Zamawiający zamieszcza brakujące rzuty instalacji wodociągowej, hydrantowej piwnic oraz I.p. Natomiast zgodnie z opisem w załączonej dokumentacji jest zapis że: „Zamówienie nie obejmuje ósmego etapu realizacji to jest pomieszczeń administracyjnych I piętra pokazanych na rys. 08. Kosztów realizacji ETAPU VIII pokazanego na rys. 08 nie uwzględniać w ofercie przetargowej.” Prosimy o wyjaśnienie jakie roboty są objęte postępowanie a jakie nie są. Jakie branże należy lub nie należy ofertować? Czy odpowiedź dotyczy

branży budowlanej czy również instalacji sanitarnych (wod-kan, c.o.) ? Czy można korygować ilości przedmiarowe w kosztorysach?

Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy PZP wyjaśnia że w ofercie nie należy uwzględniać robót w branży budowlenej, branży instalacji sanitarnych oraz elektrycznych dotyczących ósmego etapu realizacji to jest pomieszczeń administracyjnych I piętra pokazanych na rysunku 08. Załączone przedmiary oznaczone jako etap I i II dotyczą zakresu zamówienia objętego przetargiem. Załączone przedmiary nie dotyczą części administracji.

W związku z powyższymi zmianami w treści SIWZ, Zamawiający na podstawie art. 38 ust.6 ustawy PZP przedłuża termin składania ofert:

z
12.03.2019 r godzina 9:00
na:

19.03.2019 r. godzina 9:00

Zatem, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 wyżej cytowanej ustawy PZP wprowadza zmiany w SIWZ w następujących punktach:

8.1 zmienia zapis z:
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 12.03.2019 do godz.: 09:00
który otrzymuje brzmienie:
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 19.03.2019 do godz.: 09:00

8.3 zmiania zapis z :
Środki pieniężne z tytułu wadium winny wpłynąć na konto Zamawiającego do dnia 12.03.2019 do godz.: 09:00
który otrzymuje brzmienie:
Środki pieniężne z tytułu wadium winny wpłynąć na konto Zamawiającego do dnia 19.03.2019 do godz.: 09:00

10.3 zmienia zapis z:
Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 12.03.2019 r. godz. 09:30”i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.
który otrzymuje brzmienie:
Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 19.03.2019 r. godz. 09:30”i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.

11.1 zmienia zapis z:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie WSS Nr 2, w pokoju nr A1, na I piętrze, do dnia 12.03.2019 r., do godziny 09:00 i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale 10. SIWZ.
który otrzymuje brzmienie:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie WSS Nr 2, w pokoju nr A1, na I piętrze, do dnia 19.03.2019 r., do godziny 09:00 i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale 10. SIWZ.

11.5.zmienia zapis z :
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – w Sali konferencyjnej na I piętrze, pokój A21 w dniu 12.03.2019 r., o godzinie 09:30.
który otrzymuje brzmienie:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – w Sali konferencyjnej na I piętrze, pokój A21 w dniu 19.03.2019 r., o godzinie 09:30.

W związku z wprowadzonymi zmianami do SIWZ, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4a ustawy PZP zmienia treść Ogłoszenia o Zamówieniu.

Ponadto, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) wprowadza zmiany w Załącznika nr 8 do SIWZ poprzez wprowadzenie dodatkowego dokumentu „Informacje dodatkowe do Opisu przedmiotu zamówienia".

Załącznikiem do niniejszego pisma jest:
- Załącznik nr 8 do SIWZ – Informacje dodatkowe do opisu przedmiotu zamówienia z dnia 04.03.2019r.,
- Załącznik nr 8 do SIWZ – instalacje elektryczne;
- Załącznik nr 8 do SIWZ – rysunek 43 „Zabudowa meblowa stała dla Zadania 2"
- SIWZ po zmianach z dnia 04.03.2019 r.
- Formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ po zmianach z dnia 04.03.2019 r.
- Wzór umowy stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ po zmianach z dnia 04.03.2019
- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 04.03.2019 r.

Pozostała treść załączników do SIWZ nie ulegają zmianie, a powyższe informacje należy traktować jako integralną część SIWZ.

Z poważaniem